

רשת מרפאות בפריסה ארצית - חסכון שנתי של 200 אלף ש"ח כתוצאה מניטור הצריכה

באמצעות מערכת הניטור נמצא כי:

הציילר המוביל (מיזוג אוויר) שהוא צרכן החשמל הכי כבד במרפאה לא מכובה עד הסוף ועובד ללא הפסקה (במשך כל הלילה באמצע השבוע, שישי – שבת, יום כיפור) עלות העבודה של הציילר שלא לצורך הינה כ 2,100 ש"ח לחודש.

החסכון השנתי במקרה זה הינו כ: 25,000 ש"ח (רק עבור התראה זו). בנוסף ישנם עלויות נוספות של בלאי הציילר כתוצאה משעות עבודה של רכיבי המערכת

עוד נמצא כי תאורה המבנה בקומות אינה מכובה במלואה בסופי שבוע כאשר המרפאה אינה פעילה.

איפיון הצרכים:

מנוטרים במרפאה צרכני המיזוג אוויר, תאורה, שקעי כח וכן צרכים ברמת ברמת הקומה.

בוצעה פריסה מהירה של הסנסורים ללא הפרעה לפעילות הסניף.

מתוך המידע שנאגר הצליחה ללמוד על פעולות לקויות של הציוד ולהביא לשינוי מגמתי.

הפחתת עלויות ₪




הפחתת צריכה kWh



ניטור רציף 24/7



• צריכת מיזוג אוויר מחוץ לשעות העבודה

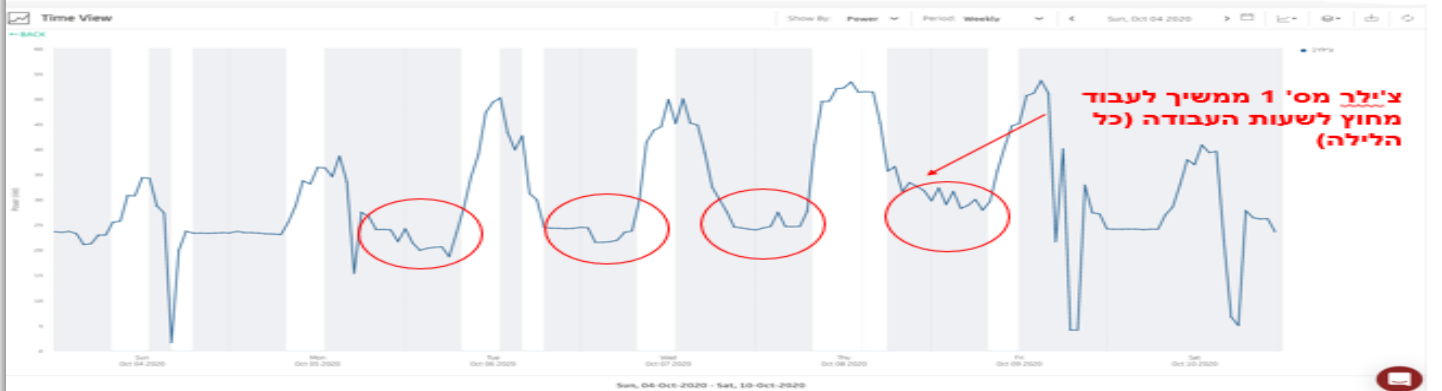

• עלות בש"ח – תאורה לפי קומות

